



Hej!

Översänder här bilder från teknikutrymmet på Kornellgatan 3. Förmodligen är det snarlikt i de andra husen.

Detta gäller reglerventilen på radiatorernas returledning och den som reglerar totalflödet.

Man kan med fördel motionera ventilerna en eller två ggr/år genom att stänga och öppna dem ett par gånger.

Det har visat sig att smuts som fastnat kan lossna vid denna manöver.

Alltså är det en lämplig åtgärd om flödet i radiatorer eller golvslingor verkar dåligt.

Dessutom är det en underhållsåtgärd att motionera ventiler. Om de är orörda lång tid (flera år) kan de läcka vid manövrering.

Ratten har en indikering för antalet varv den är öppnad. Den yttre siffran anger heltal och den inre decimal.

Ventilen ska vara inställd så den går att öppna till ett visst värde. Notera gärna detta värde före motioneringen.


Man bör hantera det med lite försiktighet och behöver inte ta i alltför hårt när ratten inte går att vrida mer.

Hälsningar från Jarl
EVU AB



Motionering av ventil

Till de boende i Brf Ramlösagården

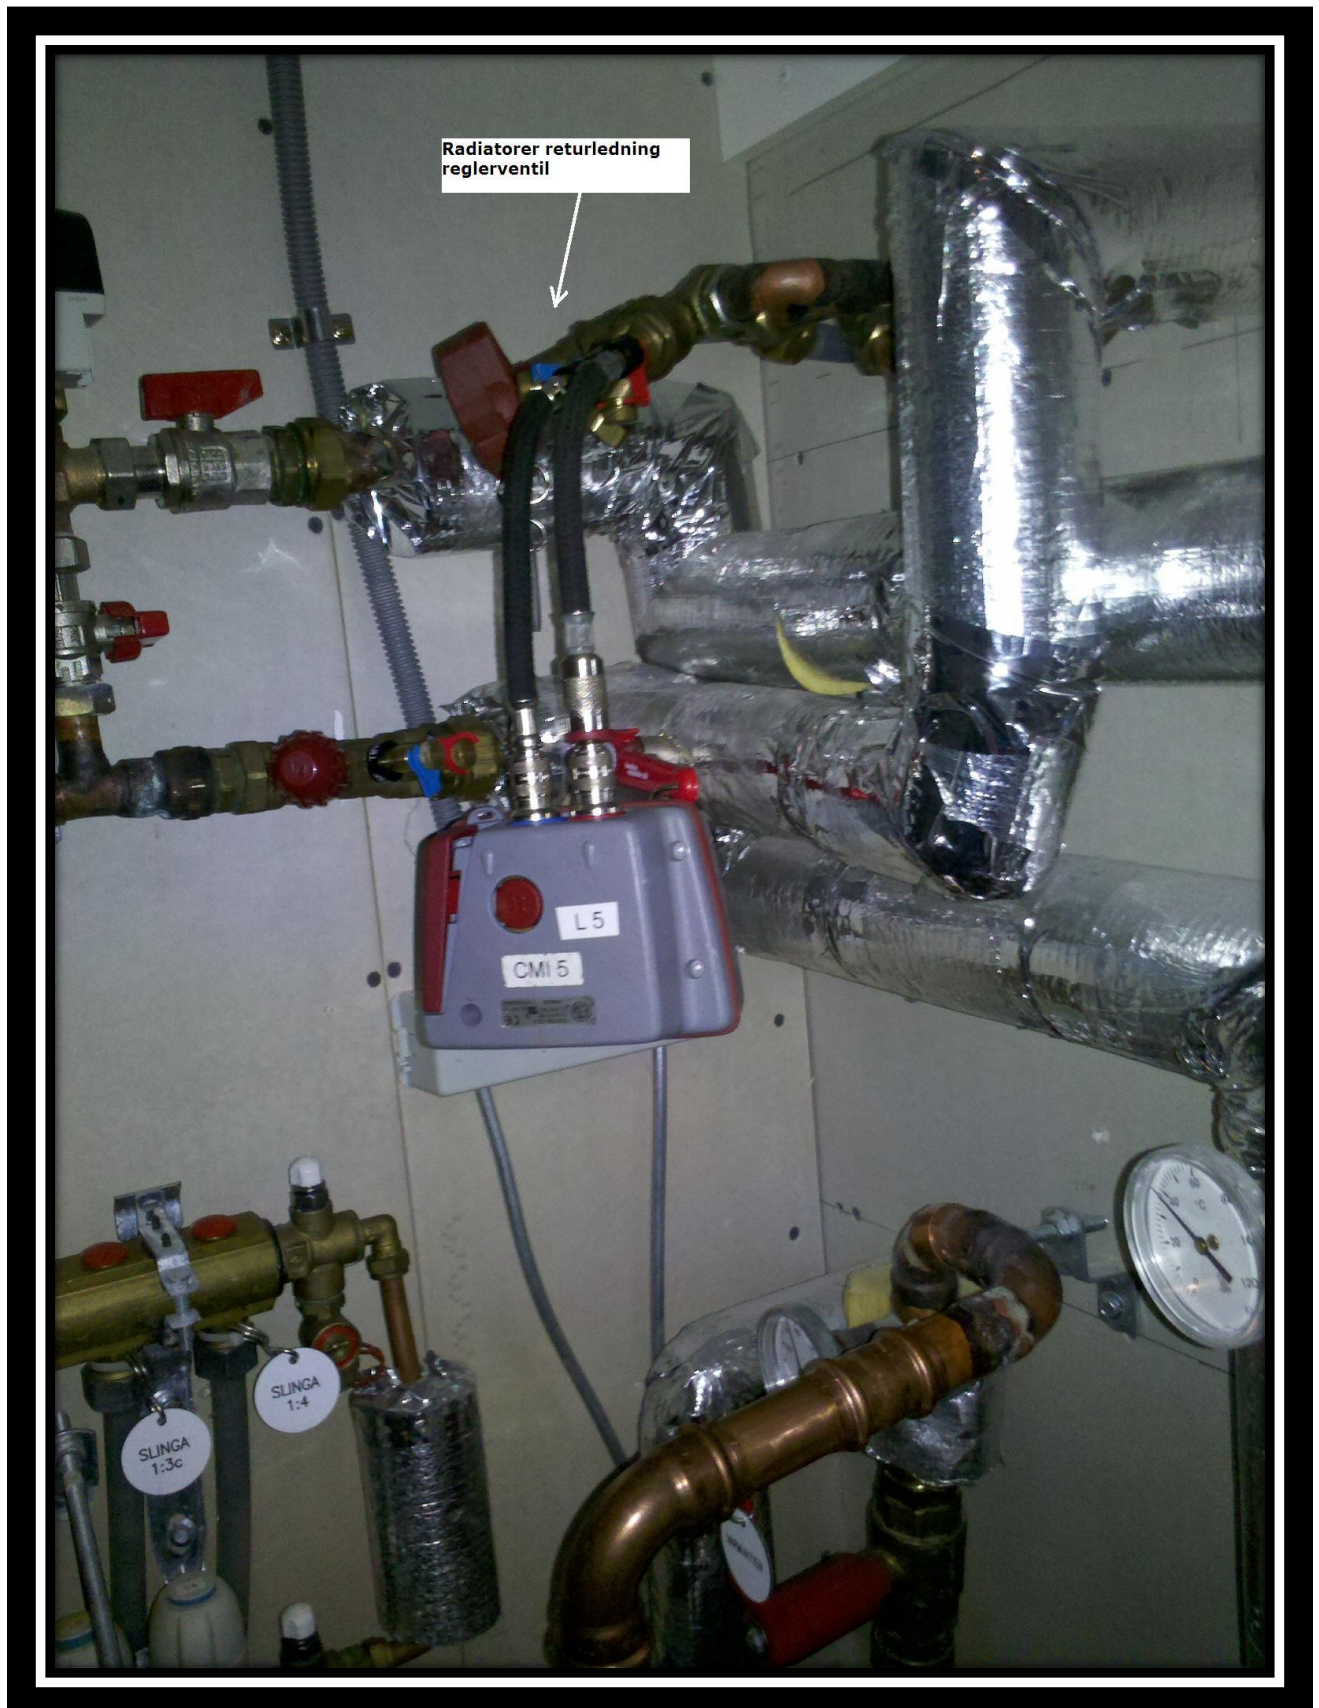



Motionering av ventil

Till de boende i Brf Ramlösagården

